



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325 т.60-66-74, 60-66-72 E-mail: ugrn-p@mchs-18.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского,
Алнашского, Граховского и Кизнерского районов
УР, г. Можга, ул. Можгинская, 120 тел./факс (34139) 3-21-13; e-mail: mojgpn@mchs-18.ru

г. Можга

(место составления акта)

«24» апреля 2018 г.

(дата составления акта)

«12» час. «45» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
объекта защиты
№ 22/48**

На основании: распоряжения (приказа) Главного государственного инспектора города Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Миндеева Рината Гафиятовича № 22/09 от «02» апреля 2018 г. была проведена **плановая/выездная** проверка объекта защиты по адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Пычас, ул. Красноармейская –44, на котором осуществляет деятельность Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Можгинского района «Пычасская средняя общеобразовательная школа», юридический адрес: Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Пычас, ул. Красноармейская 44

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная, наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место проведения проверки)

Общая продолжительность проверки: «1» рабочий день, «01» часа «00» минут
«23» апреля 2018г.
с «11» час. «45» мин. до «12» час. «45» мин. Продолжительность «01» час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен: сотрудником Отдела надзорной деятельности г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен: Директор МБОУ Можгинского района «Пычасская средняя общеобразовательная школа» Мазилкина Татьяна Владимировна

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия инициалы, подпись, дата, время)

Уведомлен о предстоящей проверке «03» апреля 2018 г. в «14» час. «00» мин.
Копия распоряжения вручена «03» апреля 2018 г. в «14» час. «00» мин.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор города Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Козлов Владислав Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ Можгинского района «Пычасская средняя общеобразовательная школа» Мазилкина Татьяна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

• выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Коридоры второго и третьего этажа не разделены на противопожарные отсеки.	ст. 4 ч.4 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.1.45 СП 4.13130.2013	МБОУ Можгинского района «Пычасская средняя общеобразовательная школа»
2	Не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация в складском помещении на 1-ом этаже.	ст.4 п.4 ФЗ №123, п.1.2 приложение А СП 5.13130.	МБОУ Можгинского района «Пычасская средняя общеобразовательная школа»
3	Не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация на основном потолке в коридоре на 1-ом этаже.	ст.4 п.4 ФЗ №123, п.13.3.16 СП 5.13130.2009, п.1.2 приложение А СП 5.13130.	МБОУ Можгинского района «Пычасская средняя общеобразовательная школа»
4	Отсутствует противопожарная дверь отделяющая складское помещение (кабинет №104) от коридора	ст. 4 ч.4 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	МБОУ Можгинского района «Пычасская средняя общеобразовательная школа»
5	Отсутствует противопожарная дверь отделяющая помещение для трудового обучения мальчиков (кабинет трудового) от коридора	ст. 4 ч.4 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	МБОУ Можгинского района «Пычасская средняя общеобразовательная школа»
6	Отсутствует противопожарная дверь отделяющая книгохранилище библиотеки	ст. 4 ч.4 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	МБОУ Можгинского района «Пычасская средняя общеобразовательная школа»
7	Отсутствует противопожарная дверь отделяющая лаборантскую физики от кабинета физики, противопожарная дверь отделяющая лаборантскую физики от коридора	ст. 4 ч.4 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	МБОУ Можгинского района «Пычасская средняя общеобразовательная школа»
8	Отсутствует противопожарная дверь отделяющая лаборантскую химии от кабинета химии, противопожарная дверь отделяющая химии от коридора	ст. 4 ч.4 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	МБОУ Можгинского района «Пычасская средняя общеобразовательная школа»
9	Отсутствует противопожарная дверь отделяющая архив от коридора, от	ст. 4 ч.4 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент	МБОУ Можгинского района «Пычасская

	кабинета 212	о требованиях пожарной безопасности", п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	средняя общеобразовательная школа»
10	Не обеспечено наличие на дверях лаборантской помещения МОПО обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 ППР в РФ	МБОУ Можгинского района «Пычасская средняя общеобразовательная школа»
11	Помещение склада муки не отделено от коридора противопожарной дверью.	ст. 4 ч.4 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	МБОУ Можгинского района «Пычасская средняя общеобразовательная школа»
12	Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем) на кухне	п. 42 в) ППР в РФ от 25.04.2012г. №390	МБОУ Можгинского района «Пычасская средняя общеобразовательная школа»
13	Помещение пищеблока не отделено от соседних помещений и коридора противопожарными дверьми.	ст. 4 ч.4 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	МБОУ Можгинского района «Пычасская средняя общеобразовательная школа»
14	Отсутствует противопожарная дверь отделяющая помещение первой электрощитовой в здании школы от коридора в подвале.	ст. 4 ч.4 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	МБОУ Можгинского района «Пычасская средняя общеобразовательная школа»
15	Ширина двери второго эвакуационного выхода из актового зала менее 1,2 м. (фактически 0,9 м.)	ст. 4 ч.4 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.14 СП 1.13130.2009	МБОУ Можгинского района «Пычасская средняя общеобразовательная школа»
16	Здание школы не отделено от здания спортивного зала противопожарными дверьми.	ст. 88 ч.1 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	МБОУ Можгинского района «Пычасская средняя общеобразовательная школа»

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)


■ **выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):** -----


■ **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):** -----

■ **нарушений не выявлено:** -----


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:


(заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется:

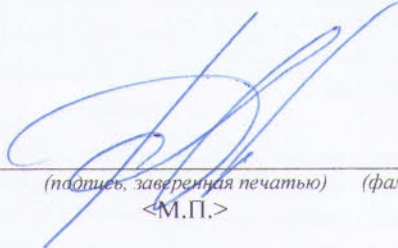

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Протоколы отбора образцов (проб) продукции: - _____
Фототаблица: - _____
Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: - _____
Объяснения: - _____
Предписание: 22/48/1/1-16 от 24.04.2018 г. _____

Подписи лиц проводивших проверку:
**Государственный инспектор города Можги,
Можгинского, Алнашского, Граховского и
Кизнерского районов по пожарному надзору**


(подпись, заверенная печатью) **Козлов В.С.**
(фамилия, инициалы инспектора)
<М.П.>

(должность инспектора)
«24» апреля 2018 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ Можгинского района «Пычасская средняя общеобразовательная школа» Мазилкина Татьяна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» апреля 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)